

Uchwała nr 3/2025
Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich
Spółka z o.o. w Augustowie
z dnia 4 lipca 2025r.

w sprawie: ustalenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków.

§ 1.

Na podstawie §4 i §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2020 poz. 939) Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie ustala dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w następujących wartościach:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Jednostka	Wartość dopuszczalna
1	temperatura	°C	35
2	Odczyn pH	-	6,5 – 9,5
3	BZT ₅	mgO ₂ /l	1000
4	ChZT	mgO ₂ /l	2000
5	Zawiesina ogólna	mg/l	500
6	Fosfor ogólny	mg P/l	15
7	Azot ogólny	mg N/l	100
8	Węglowodory ropopochodne	mg /l	15
9	Cynk	mg Zn/l	5
10	Ołów	Mg Pb /l	1
11	Miedź	Mg Cu /l	1
12	Nikiel	Mg Ni/l	1
13	Indeks fenolowy	mg /l	15

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r (Dz.U. z 2016, poz.1757).

§ 2.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wprowadzanych do stacji zlewnej Spółka naliczy Dostawcy opłatę dodatkową za dostarczone ścieki w wysokości:

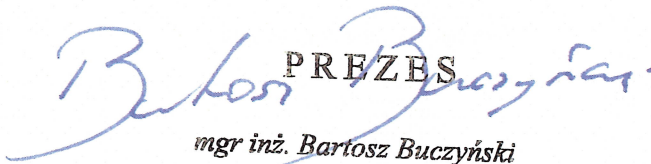
Lp.	Zakres wskaźnika zanieczyszczeń ChZT	Stawka
1	2 000 - 4 000	200 % stawki podstawowej
2	4 000 - 8 000	300 % stawki podstawowej
3	8 000 - 10 000	400 % stawki podstawowej
4	10 000 - 15 000	600 % stawki podstawowej
5	15 000 -19 000	800 % stawki podstawowej
6	powyżej 19 000	1000 % stawki podstawowej

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2025r.

Otrzymują:

E
ES
DT
DW
DO
DL
a/a


PREZES
mgr inż. Bartosz Buczyński